

MONTÁŽ KOMPAKTNÍHO PILÍŘE

Práce na elektrické instalaci a rozváděči mohou provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu vyhlášky č.50/1978 Sb.

Práce na plynovodní přípojce mohou provádět pouze oprávnění pracovníci s příslušnou odbornou způsobilostí ve smyslu vyhlášky č.21/1979 Sb. a č.554/1990 Sb.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod, který naleznete uvnitř rozváděče.


Situování distribučních rozváděčů – kompaktních pilířů ve volném prostoru nebo oplocení vždy řeší prováděcí projekt v souladu s ČSN 33 3320.

Situování plynoměrových rozváděčů, respektive umístění hlavního uzávěru plynu, vždy řeší prováděcí projekt v souladu s doporučením TPG 704 01 a TPG 934 01.

Situování rozváděče




Zhotovení výkopu pro kompaktní pilíř

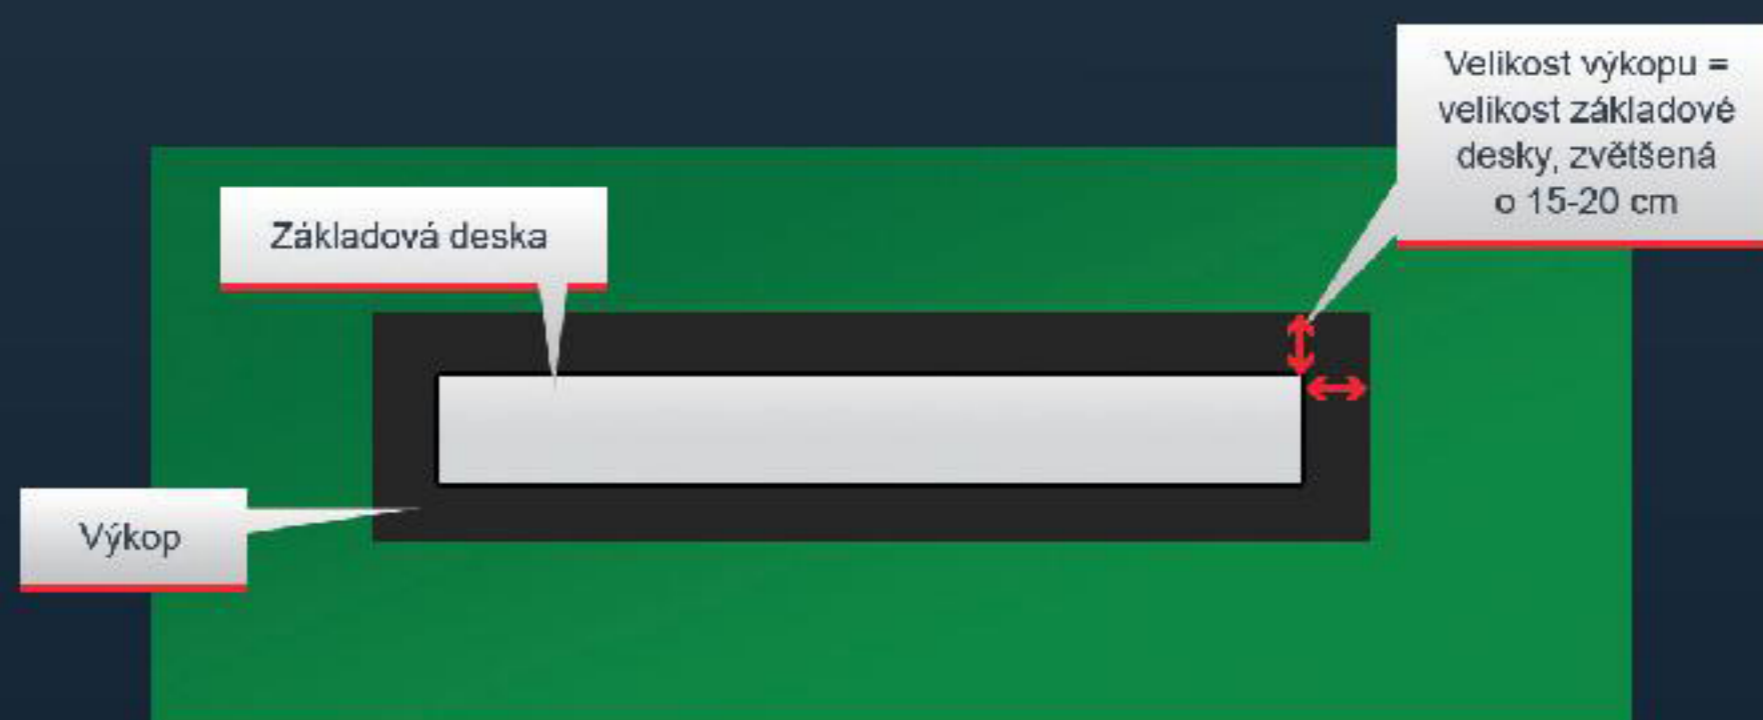

Zhotovení výkopu a základu pro kompaktní pilíř

Rozdíl mezi počátkem a koncem svahování nesmí být větší než 10 cm.
Při nesplnění podmínky nutno terén upravit

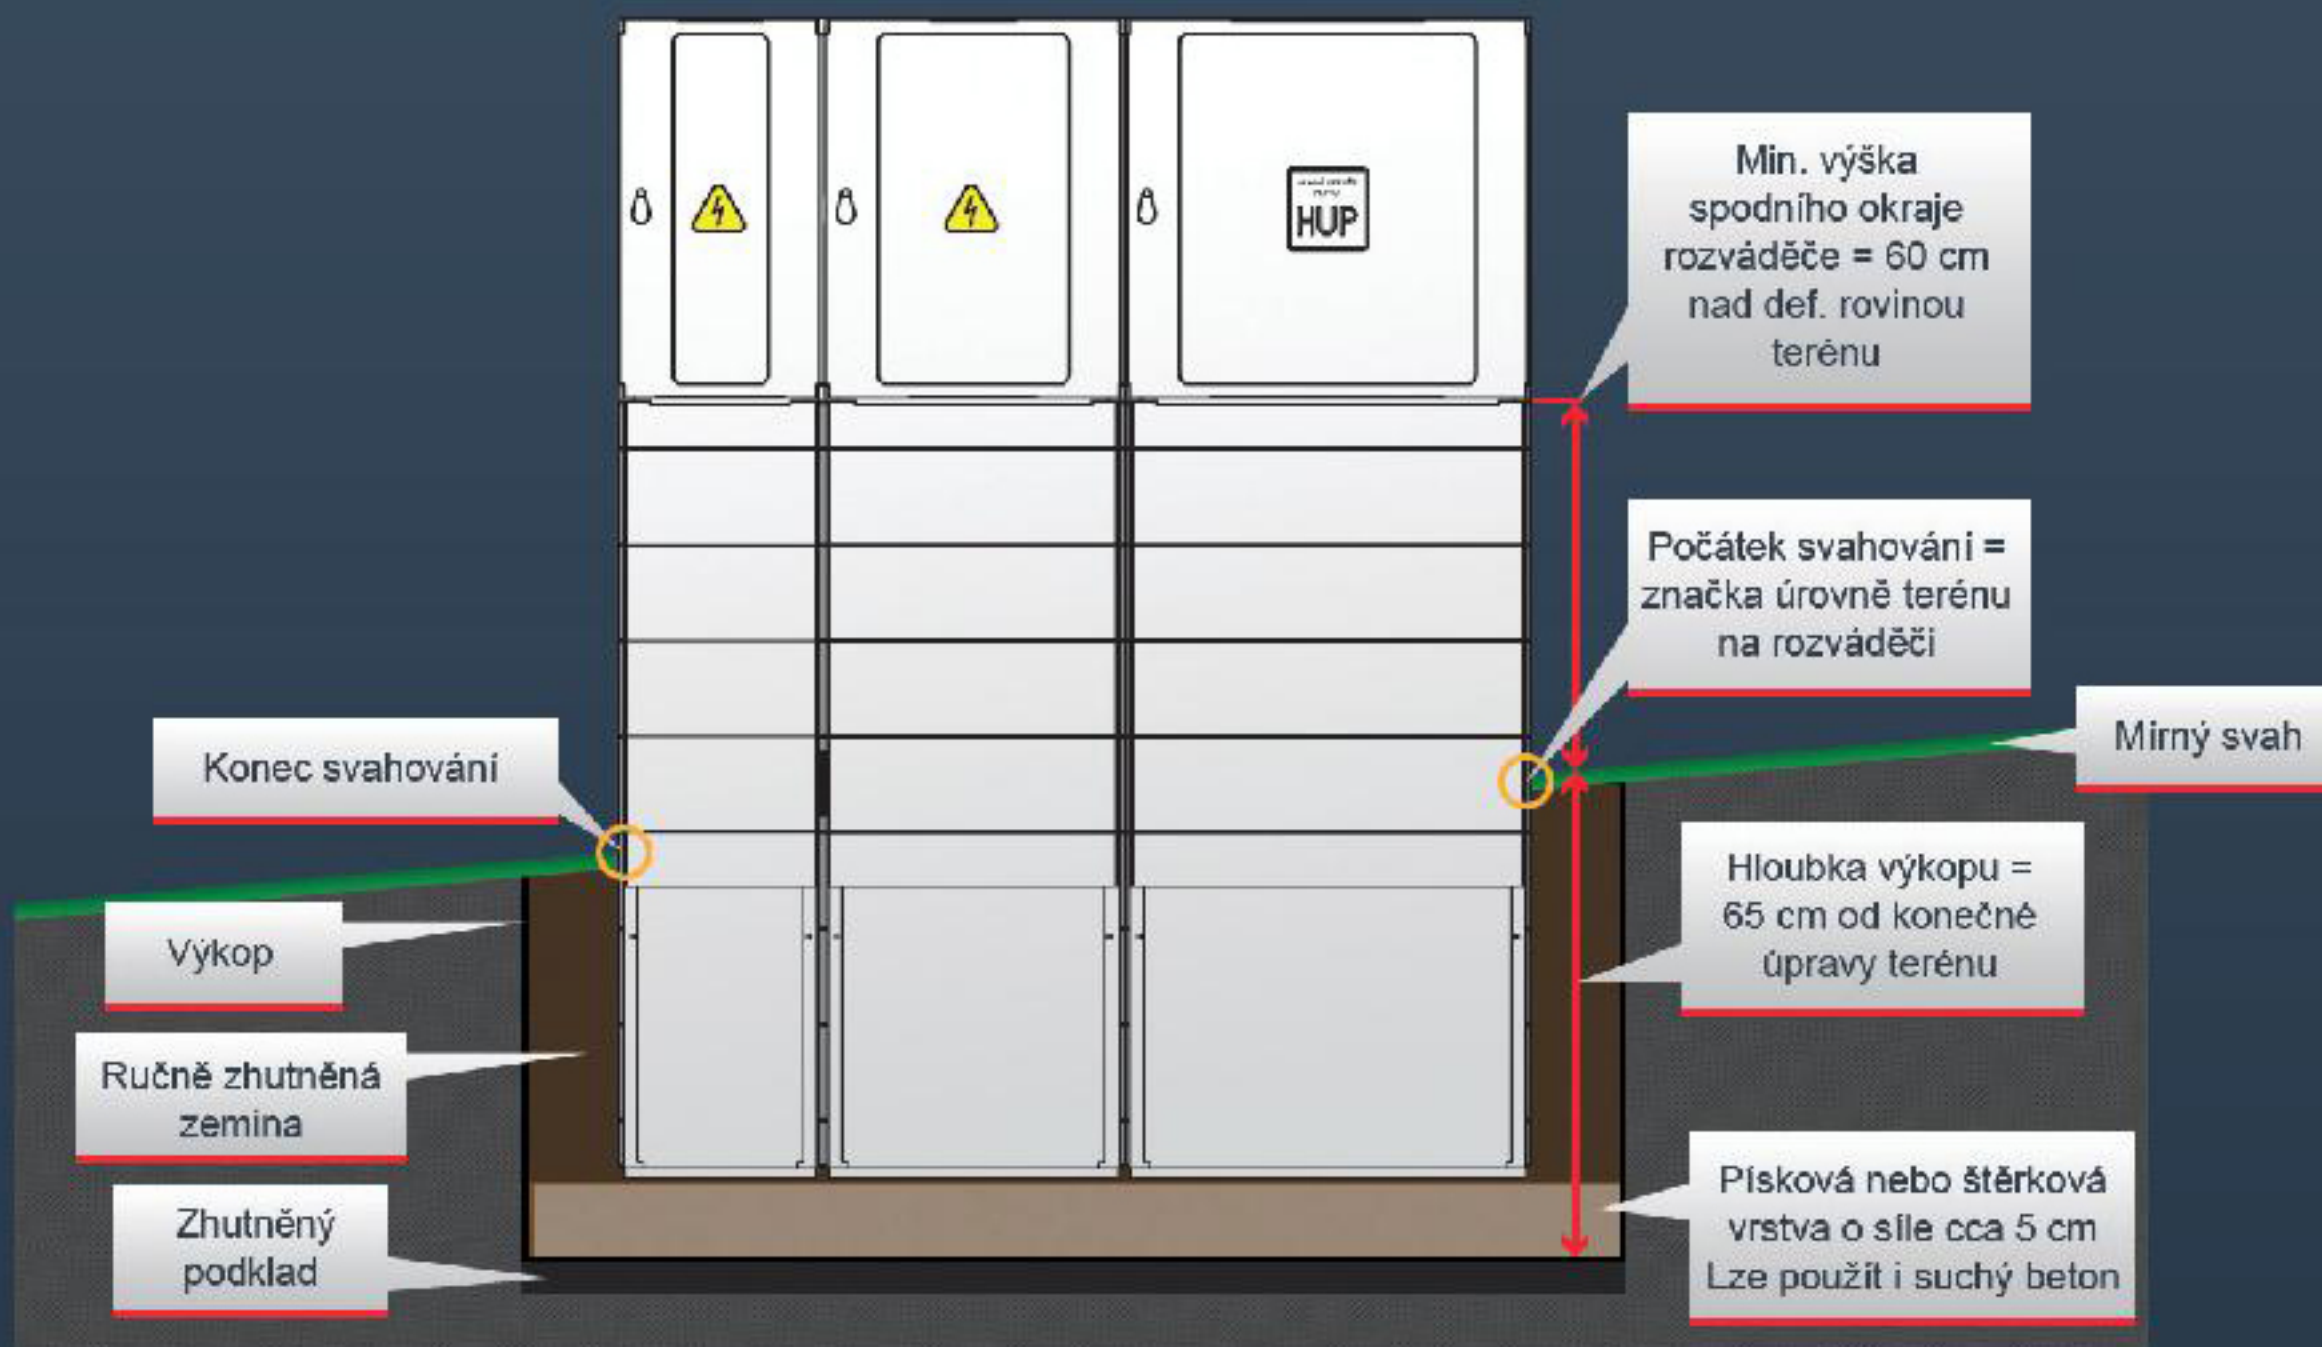

Zapískování

